



ใบจองพื้นที่งาน “บีไอแฟร์ 2011”

วันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554



ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 และ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

1. **ข้อมูลผู้สมัคร** (โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจนที่สุดและศึกษาข้อมูลงานโดยละเอียด)
บริษัท/หจก./กลุ่ม (ตามใบดาว) : (อังกฤษ)
(ไทย)

ที่อยู่ :

เขต/อำเภอ : จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ : โทรสาร :

E-mail : Website :

ผู้ติดต่อ : นาย/นาง/น.ส. โทรศัพท์มือถือ :

ประเภทกิจการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตัวแทนจำหน่าย อื่นๆ(โปรดระบุ)

2. ข้อมูลสินค้าของบริษัทที่นำมาจัดแสดงในงาน

2.1 ประเภทสินค้า.....

2.2 แหล่งผลิตของสินค้า ผลิตในประเทศ จังหวัด

2.3 สินค้าของบริษัทที่มีเครื่องหมายการค้า/Brand name มี (โปรดระบุ) ไม่มี

3. จำนวนคู่หาที่จอง

คูหาเปล่า จำนวน ตรม. คูหามาตรฐาน จำนวน คูหา

****จองก่อน 30 มิถุนายน 2554**

คูหามาตรฐาน คูหาละ 43,000 บาท

พื้นที่เปล่า ตรม.ละ 4,200 บาท

หลังจากเดือน มิถุนายน 2554

คูหามาตรฐาน คูหาละ 45,000 บาท

พื้นที่เปล่า ตรม. ละ 4,500 บาท

กรุณาแฟกซ์กลับมาที่เบอร์ 02-224-4715

หรือติดต่อ สาลี 086-627-9998 ,088-230-8835

หรือคุณกาญจน์ 087-981-5809,

ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ลงชื่อ

ตัวบรรจง

ตำแหน่ง

วันที่ยื่นใบสมัคร/...../.....

เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Tel.086-627-9998 , 087-981-5809 Fax.02-224-4715


E-mail: info.thaifootwearindustry@gmail.com , info.thaifootwearindustry@ymail.com

รูปแบบคูหามาตรฐานและพื้นที่เปล่า อุปกรณ์

“บีโอไอแฟร์ 2011”

วันที่ 10 – 25 พฤศจิกายน 2554

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 และ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

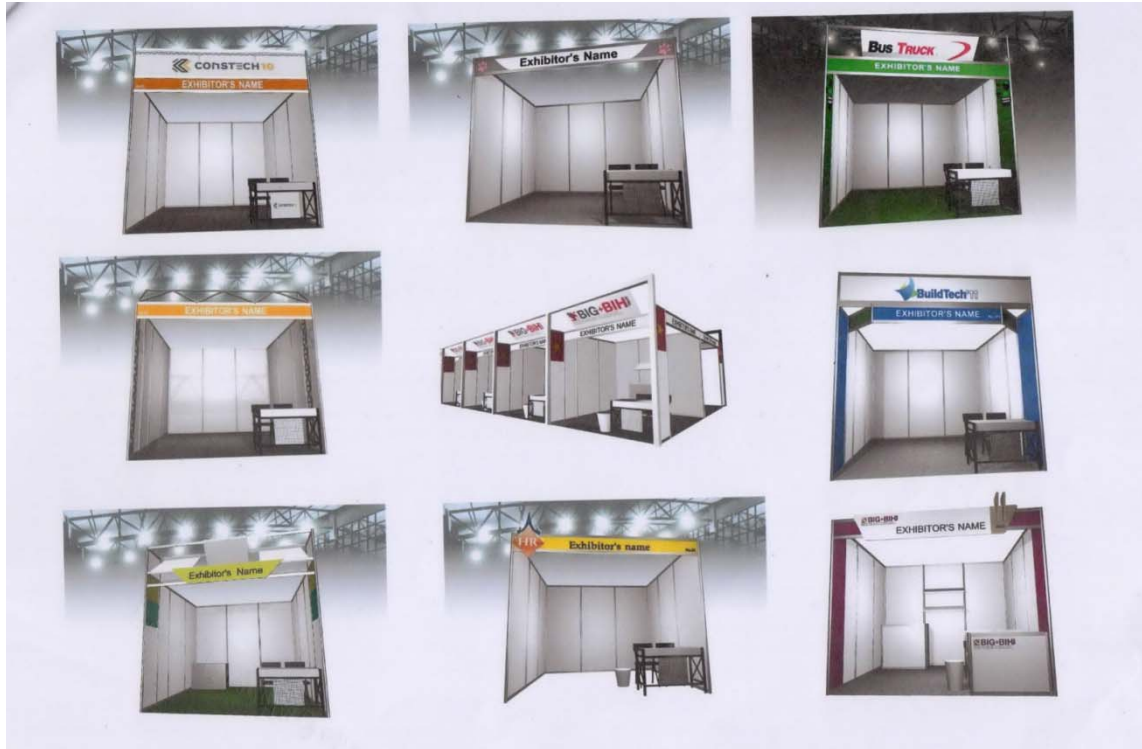

คูหามาตรฐาน ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้วย

- ป้ายชื่อคูหา จำนวน 1 ป้าย
- โต๊ะประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว
- เก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
- ถังขยะ จำนวน 1 ใบ
- พรม
- สปอตไลท์ 100 วัตต์ จำนวน 1 ดวง
 1. ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด
 2. พลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ จำนวน 2 ดวง

คูหาเปล่า ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ประกอบด้วย

- พรม
- ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ จำนวน 1 จุด

เลขที่ 20 อาคาร 6 ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Tel.086-627-9998 , 087-981-5809 Fax.02-224-4715

E-mail: info.thaifootwearindustry@gmail.com , info.thaifootwearindustry@ymail.com